

VIADRUS

Качество тепла

Состав переделки

котла Hercules U22 на автоматический котел Woodpell

Состав переделки котла предназначен для котлов Hercules U22 в исполнении 5, 6 и 7 секц. Этот состав позволяет автоматическую работу котла и сжигание древесных гранул. Эти гранулы должны соответствовать требованиям хотя бы одному из следующих директив или стандартов: DIN 517 31 или ÖNORM M 7135 или Директив № 14-2000 МОС Чешской Республики. Допустимое содержание золы а гразулах составляет до 1,5 %. Мощность горелки регулируется в диапазоне 5,8 ~ 25 кВт при КПД до 85%. После установки и переделки котел с горелкой соответствует требованиям класса № 3 нормы EN 303-5 и для его хода и работы необходимо подключения электричества 230В/300 Вт. Масса горелки, включая питатель и остальные детали составляют около 15 кг. Большим преимуществом является возможность простой установки и возможность продолжения работы котла в ручном режиме. Восстановленный котел может работать с гравитационной и принудительной циркуляцией отопительной воды, вновь, позволяет нагрев воды в косвенном водонагревателе.

Детали состава:

- горелка в т.ч. зольные дверцы
- внутренний металл топки
- автоматика PUMA встроена в панели
- крышка с гильзой для датчика продуктов сгорания
- комплект питателя гранул

По желанию заказчика:

- бункер топлива, турбулизатор
- перегородки камеры сгорания

Топливо / влажность:

- деревянные гранулы, Ø 6~10 мм / <12%


Мощность:

- 5,8~25,0 кВт



CE

Поставка и оснащение состава для переделки

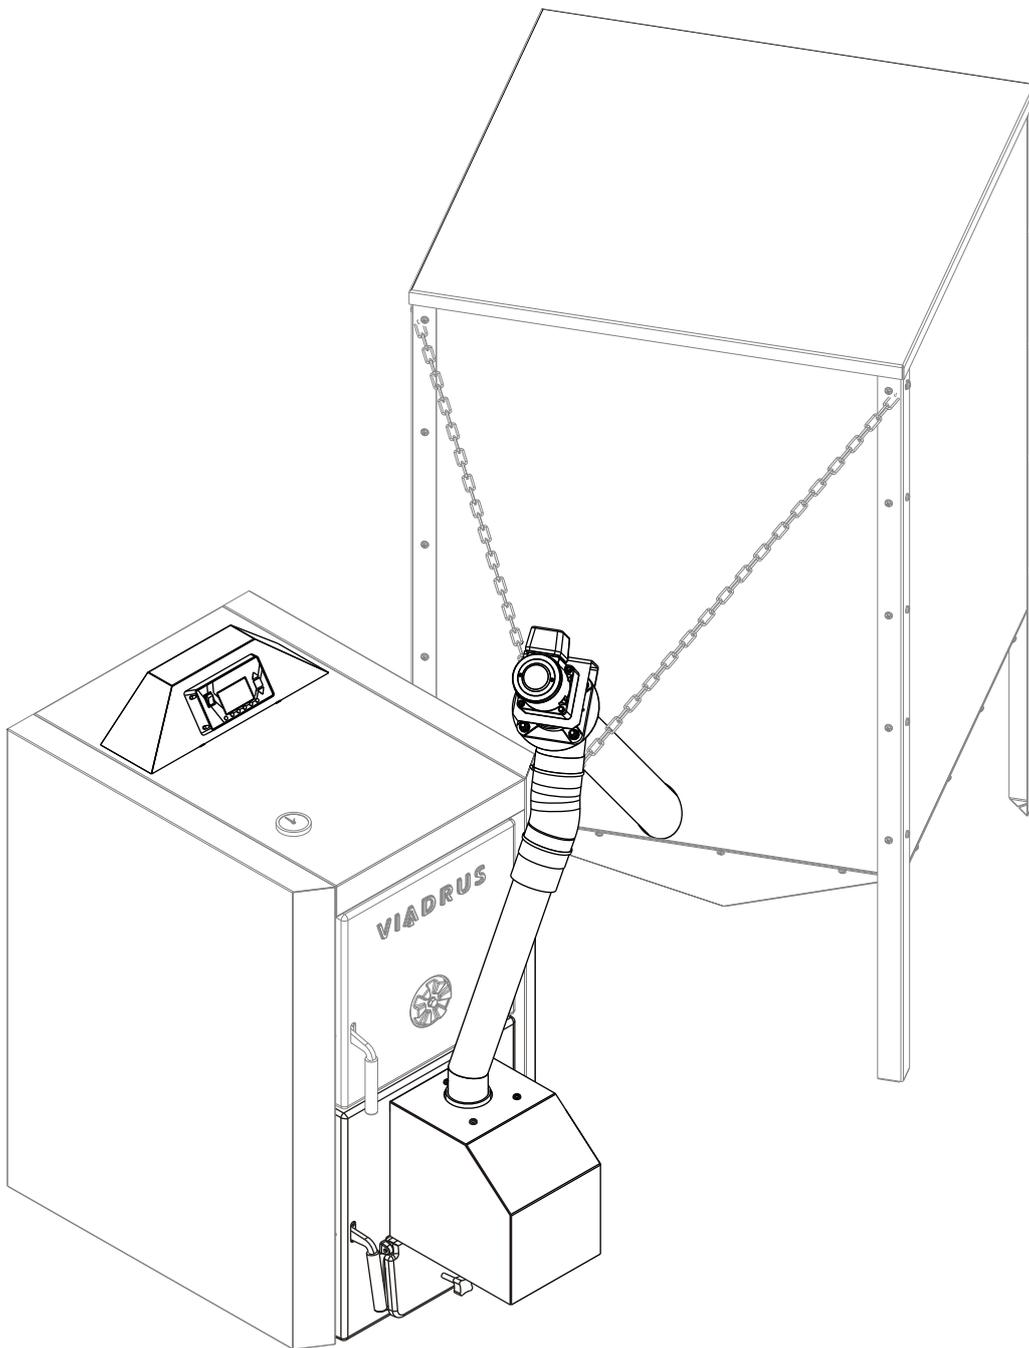

Панель блока управления Puma



Чугунная подставка (по желанию)



Ваш дилер